


Государственное унитарное предприятие Ростовской области  
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)  
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412  
Государственное унитарное предприятие Ростовской области  
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»  
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)  
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91  
fhlaboratoria@guprousv.ru,  
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75


**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о.начальника испытательной лаборатории  
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

 Тищенко С.А.

« 30 » 08 2021 г.

м. п.

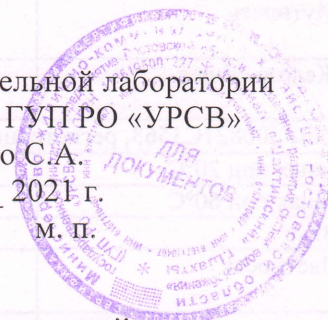

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1414/21 от «30» августа 2021г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Октябрьский» ГУП РО «УРСВ»

**2. Юридический адрес:** 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 46

**2.1. Фактический адрес:** 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 46

**3. Наименование пробы (образца):** вода питьевая

**4. Дата и время отбора пробы (образца):** -

**5. Дата и время доставки пробы (образца):** 30.08.2021г., 14 час 19 мин

**6. Акт отбора -**

**6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и доставлены заказчиком

**7. Цель отбора:** заявка № 37 от 11.01.2021г.

**8. Точка отбора пробы (образца):** п.Интернациональный, ул.Садовая, 60; х.Красный Кут, ул.Заречная, 47; х. Новогригорьевка, ул.Степная, 15


**9. НД на методику отбора:** -

**10. Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

**11. Дополнительные сведения:** код пробы 300821C3562, 300821C3563, 300821C3564

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
<b>Санитарно-химические исследования</b>					
Дата проведения исследований: 30.08.2021г.					
код пробы 300821С3562, регистрационный номер в журнале 3562: п.Интернациональный, ул.Садовая, 60					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	14,7 ± 2,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,67 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,10 ± 0,02	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)
код пробы 300821С3563, регистрационный номер в журнале 3563: х.Красный Кут, ул.Заречная, 47					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	14,7 ± 2,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,64 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,10 ± 0,02	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)
код пробы 300821С3564, регистрационный номер в журнале 3564: х.Новогригорьевка, ул.Степная, 15					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	14,0 ± 2,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,10 ± 0,02	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Никитина Ю.О.	

Ответственный за оформление данного протокола:  
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

#### Толкование результатов исследований:

Образцы питьевой воды, отобранные по адресам: п.Интернациональный, ул.Садовая, 60; х.Красный Кут, ул.Заречная, 47; х. Новогригорьевка, ул.Степная, 15, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

И.о.начальника испытательной лаборатории Тищенко С.А. подпись 